

# Инструкция по монтажу для специалиста

# VIESSMANN

## Внешний модуль расширения Н4

№ заказа 7197 227

для Vitopend

для Vitodens

---

### Указания по технике безопасности



**Во избежание опасностей, физического и материального ущерба просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.**

Монтаж, первичный ввод в эксплуатацию, осмотр, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться аттестованным, уполномоченным техническим персоналом (фирмой по отопительной технике или монтажной организацией, работающей на договорных началах).


При проведении работ на приборе/отопительной установке выключить их электропитание, принять меры по предотвращению повторного включения и проконтролировать отсутствие напряжения (например, на отдельном предохранителе или на главном выключателе).

При использовании газового топлива закрыть запорный газовый кран и предохранить его от случайного открытия.

Ремонт компонентов, выполняющих защитную функцию, не допускается по соображениям эксплуатационной безопасности установки.

При замене использовать исключительно оригинальные детали фирмы Viessmann или запасные детали, разрешенные к применению фирмой Viessmann.

## Монтаж

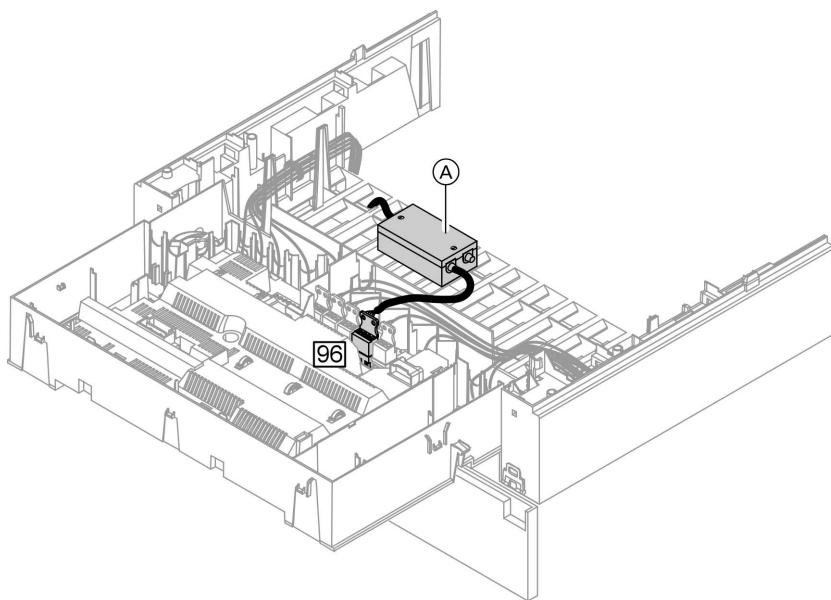

Ⓐ Внешний модуль расширения Н4

1. Открыть контроллер.



Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию водогрейного котла

2. Отсоединить штекер 96 от контроллера.

3. Вставить штекер 96 внешнего модуля расширения Н4 в гнездо 96 контроллера.

4. Подсоединить Vitotrol 100 к клеммам Х4 во внешнем модуле расширения Н4 (см. схему электрических подключений).


5. Прикрепить внешний модуль расширения Н4 за контроллером к устройству защиты от доступа с помощью кабельной стяжки (монтажное положение см. на рис.).

6. Поднять регулятор вверх и запереть.

7. Смонтировать и привинтить передний щиток.

## Монтаж (продолжение)

### Схема электрических подключений

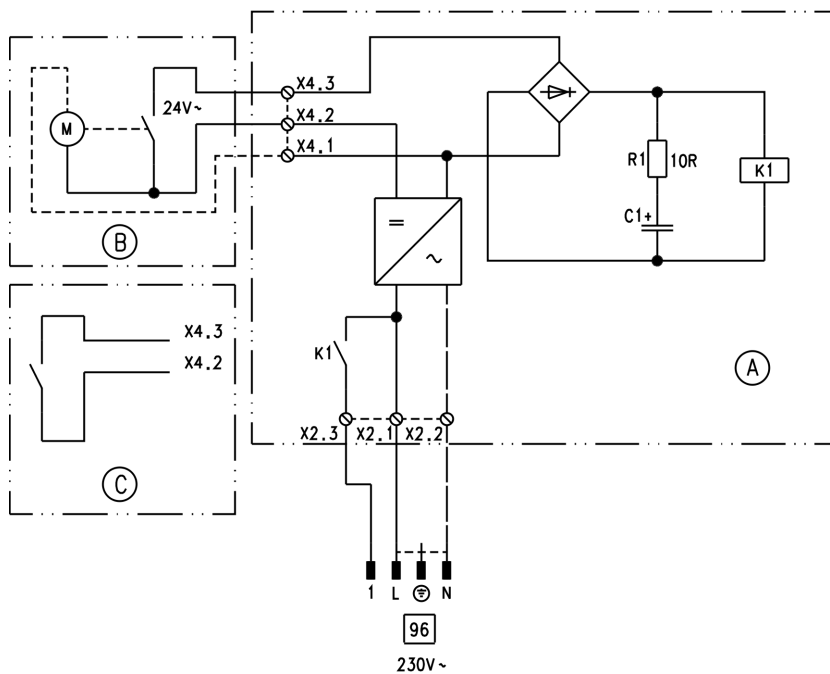

- Ⓐ Внешний модуль расширения Н4
- Ⓑ Программный терморегулятор А

- Ⓒ Vitotrol 100, тип UTD или программный терморегулятор F

96 Подключение к сети 230 В / 50 Гц

ТОВ "Віссманн"  
вул.Димитрова, 5 корп. 10-А  
03680, м.Київ, Україна  
тел. +38 044 4619841  
факс. +38 044 4619843

Представительство в г. Санкт-  
Петербург  
Ул. Возрождения, д. 4, офис 801-  
803  
Россия - 198097 Санкт-Петербург  
Телефон: +7 / 812 /32 67 87 0  
Телефакс: +7 / 812 /32 67 87 2

Представительство в г. Екате-  
ринбург  
Ул. Шаумяна, д. 83, офис 209  
Россия - 620102 Екатеринбург  
Телефон: +7 / 3432 /10 99 73  
Телефакс: +7 / 3432 /12 21 05

Viessmann Werke GmbH&Co KG  
Представительство в г. Москва  
Ул. Вешних Вод, д. 14  
Россия - 129337 Москва  
Телефон: +7 / 495 / 77 58 283  
Телефакс: +7 / 495 / 77 58 284  
[www.viessmann.com](http://www.viessmann.com)

5869 897 GUS Оставляем за собой право на технические изменения.

Отпечатано на экологически чистой бумаге,  
отбеленной без добавления хлора.

