




VIESMANN

Техническая документация 7158 825

Адаптер внешних предохранительных устройств 7143 526

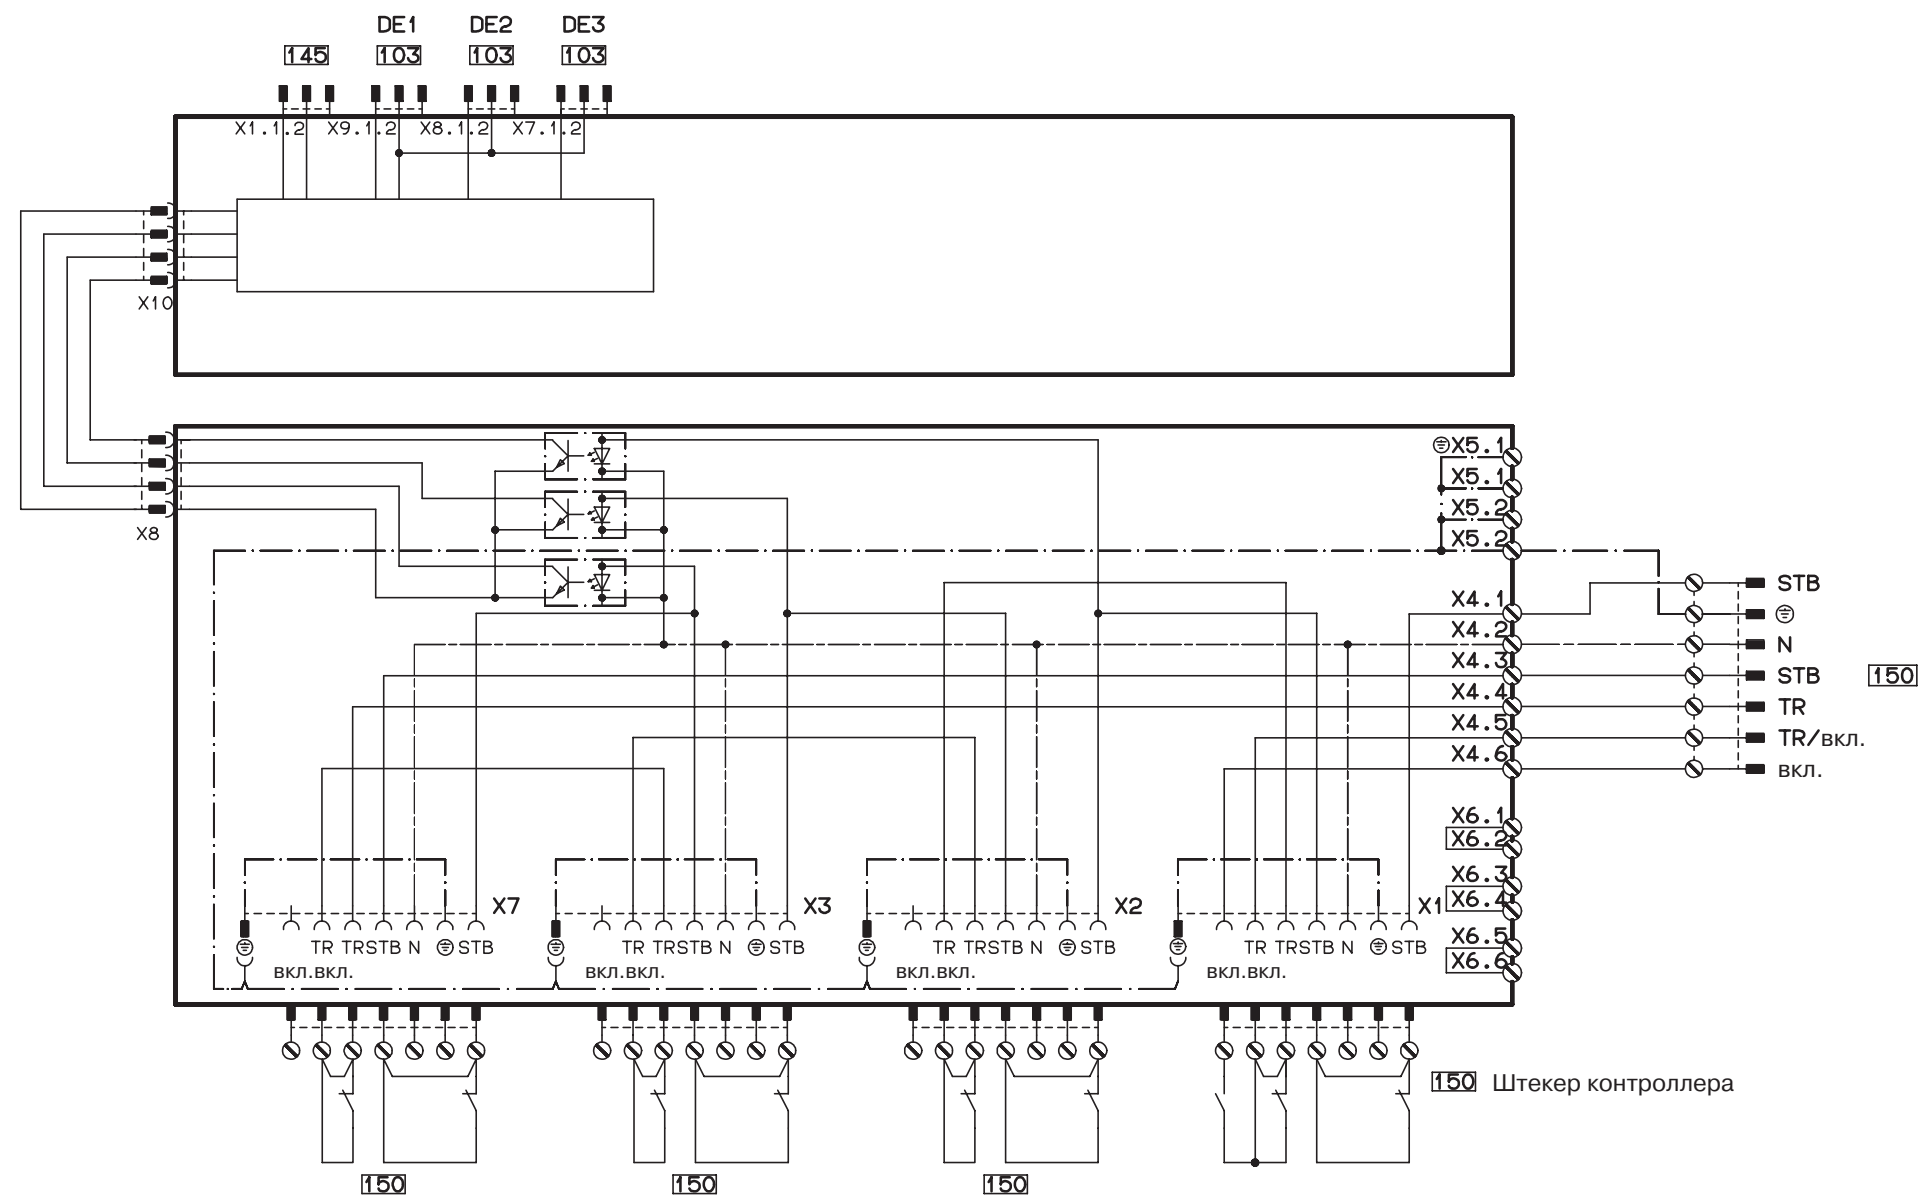

- 145 Шина KM-BUS к контроллеру*1
 DE1 } Внешние устройства сигнализации неисправностей
 DE2 }
 DE3 }
 X1 Дополнительный защитный ограничитель температуры или термостат, если к „X2“ подключено реле контроля максимального давления (использовать штекер 150 соответствующего контроллера)
 X2 Реле контроля минимального давления или Реле контроля максимального давления
 X3 Реле контроля максимального давления
 X4 Вставить штекер 150 в гнездо „150“ соответствующего контроллера
 X5 Защитный провод
 X6 Только у Vitotronic 200, тип KW1 и KW2, и Vitotronic 300, тип KW3:
 X6.1 } К шкафу управления или сигнализатору
 X6.3 }
 X6.5 }
 X6.2 } К соответствующему внешнему предохранитель-
 X6.4 } ному устройству
 X6.6 }
 X7 Контроллер заполнения котлового блока водой
 X8 Соединение с „X10“
 X10 Соединение с „X8“

Удалить перемычки „STB-STB“ и „TR-TR“ при подключении.

*1 Не подключать у Vitotronic 200, тип KW1 и KW2, и Vitotronic 300, тип KW3.

Адаптер внешних предохранительных устройств, № заказа 7 143 526

